



mise à jour mensuelle

### UVE St OUEN - FOUR N°3 - POUSSIÈRES

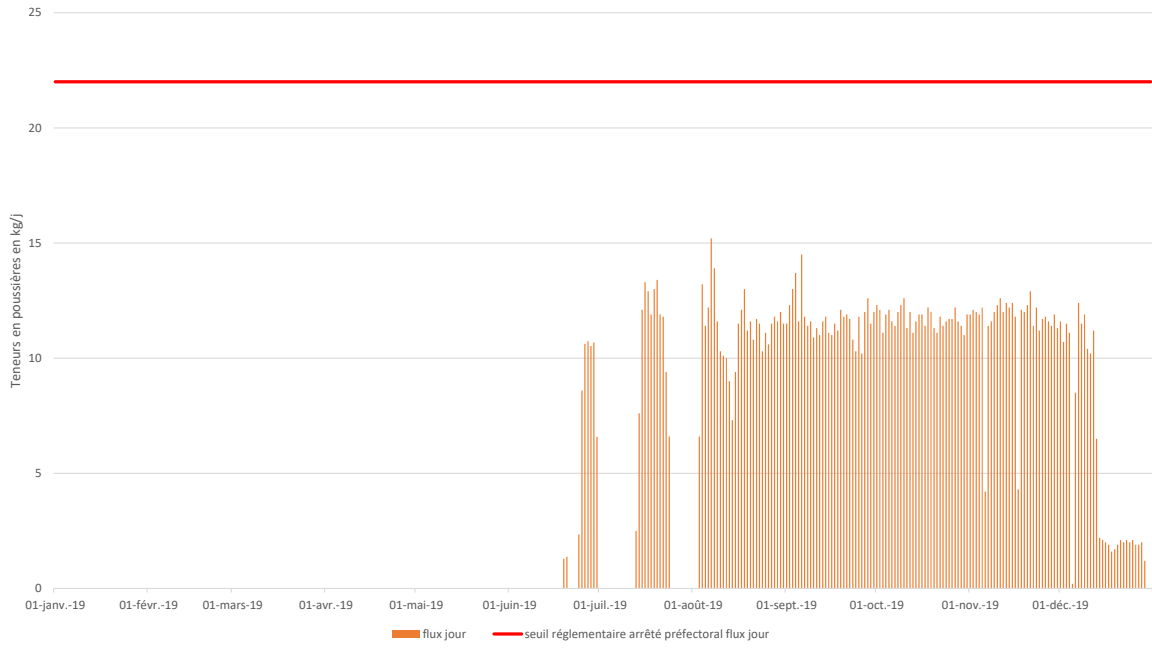

mise à jour mensuelle

### UVE St OUEN - FOUR N°3 - COT\*

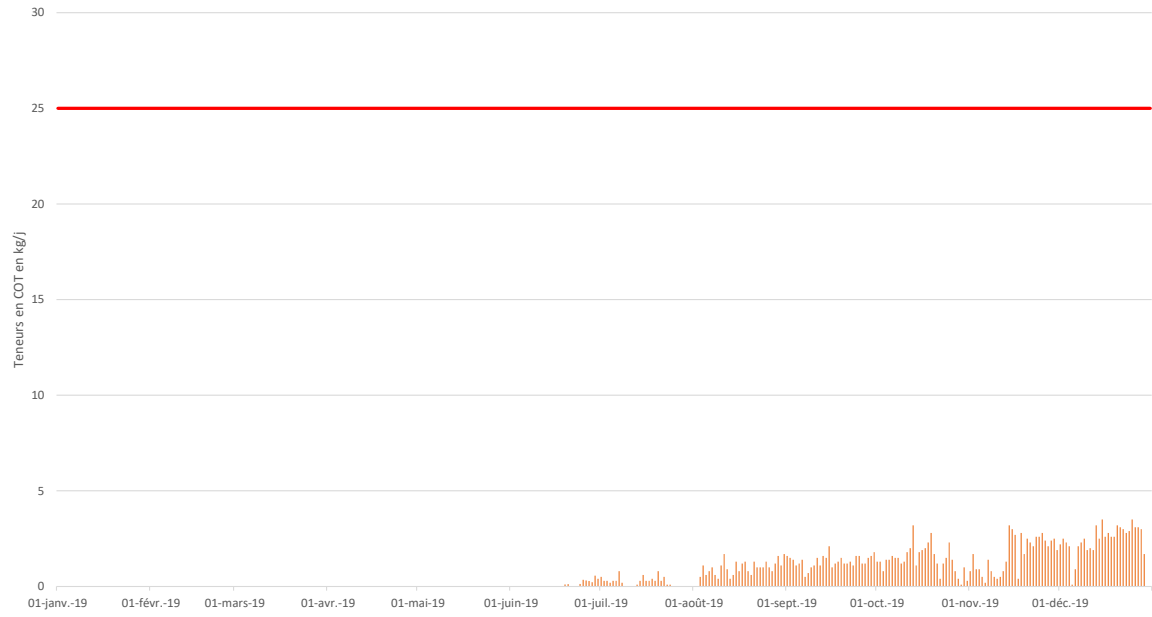


\* : Carbones Organiques Totaux

flux jour    seuil réglementaire arrêté préfectoral flux jour

mise à jour mensuelle


### UVE St OUEN - FOUR N°3 - HCl \*

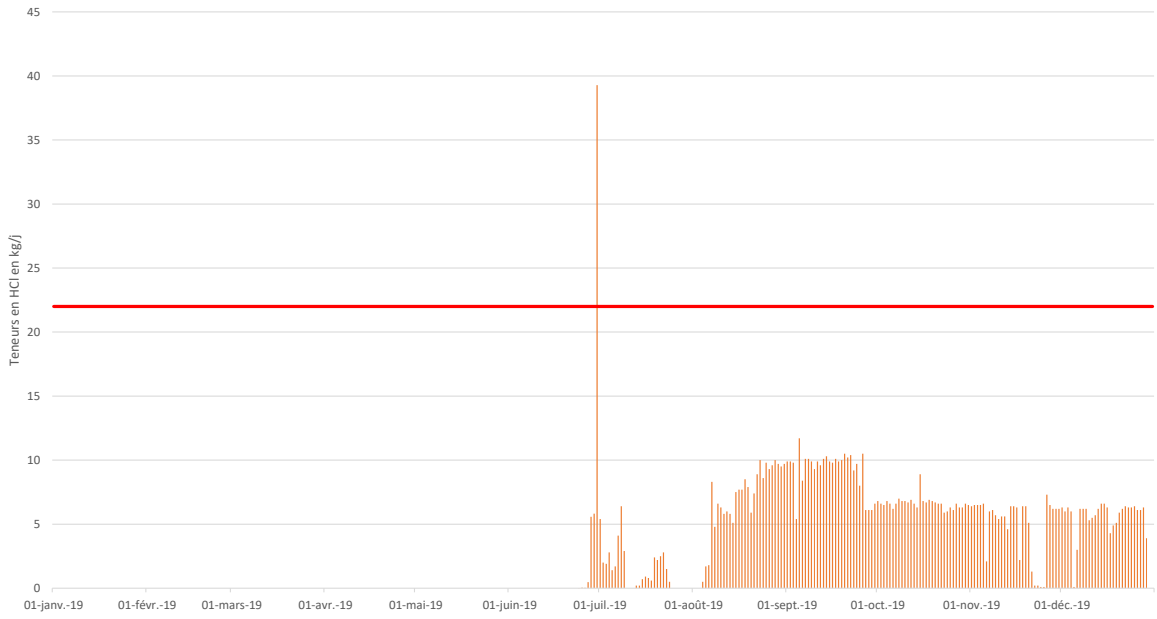

\* : acide chlorhydrique

mise à jour mensuelle

### UVE St OUEN - FOUR N°3 - SO2 \*

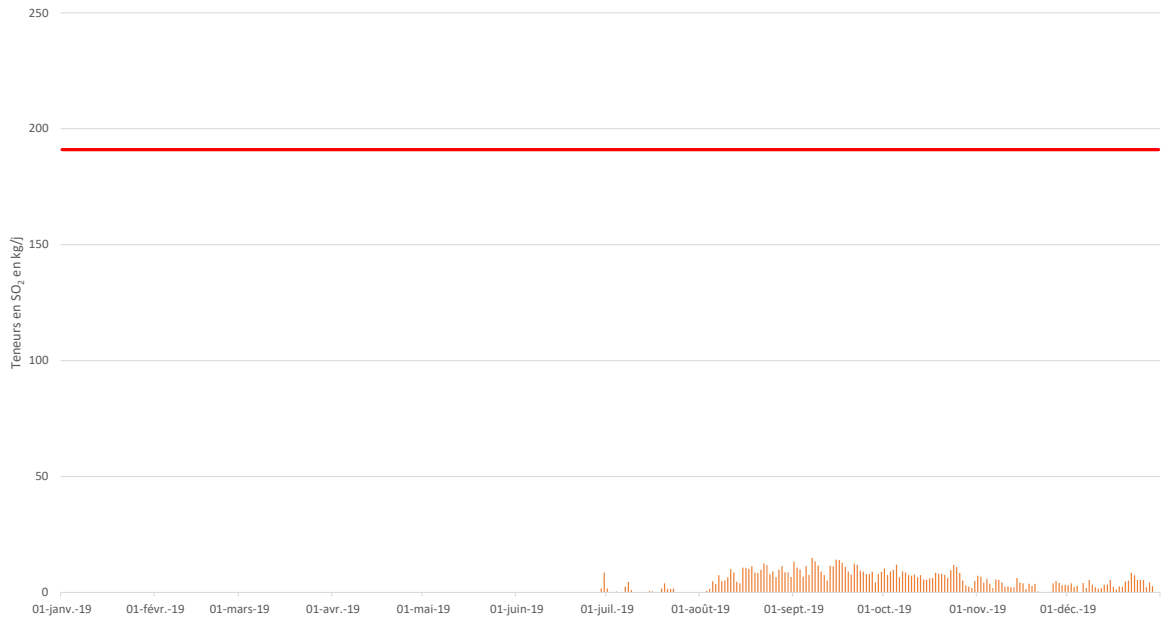


\* : dioxyde de soufre

flux jour      seuil réglementaire arrêté préfectoral flux jour

mise à jour mensuelle

### UVE St OUEN - FOUR N°3 - NOx \*

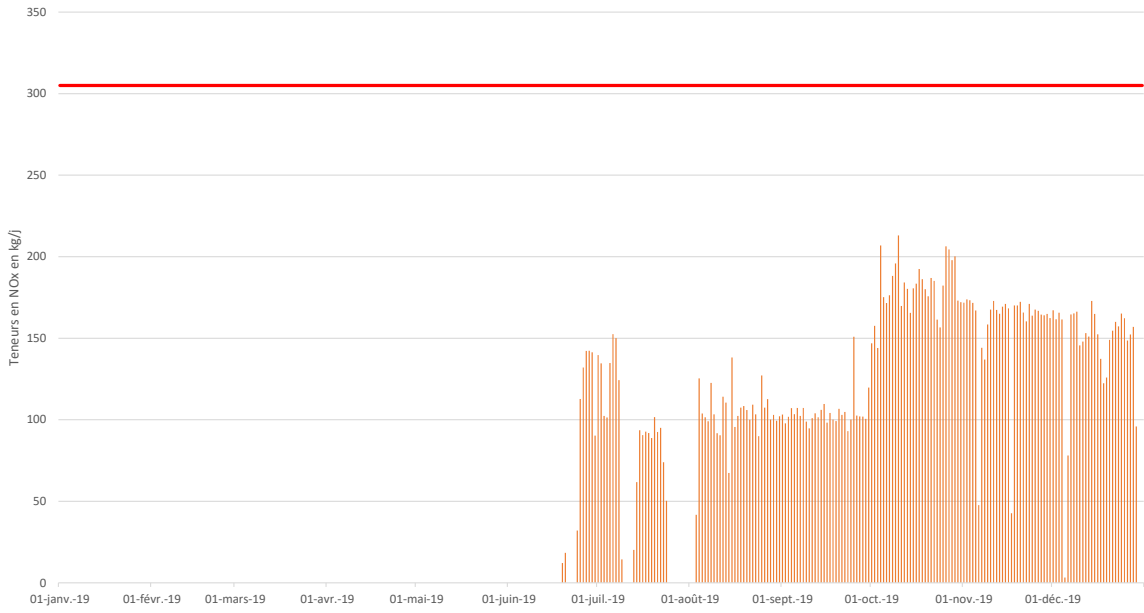


\* : oxydes d'azote exprimés en NO2

flux jour

seuil réglementaire arrêté préfectoral flux jour


mise à jour mensuelle

### UVE St OUEN - FOUR N°3 - CO\*

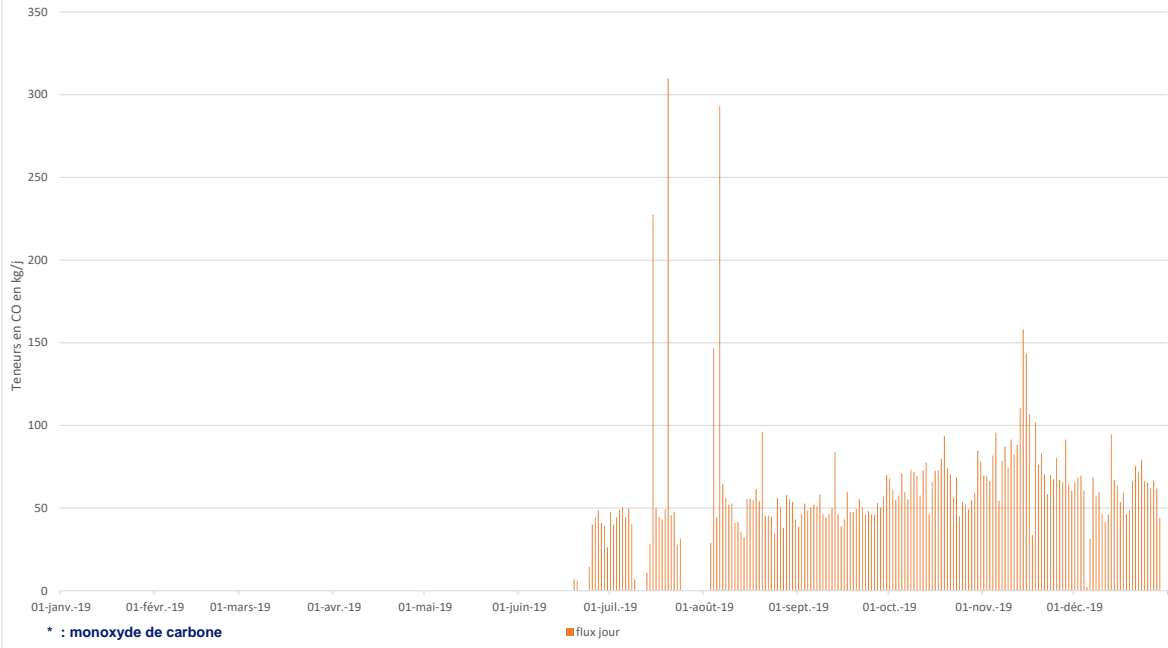

mise à jour mensuelle

### UVE St OUEN - FOUR N°3 - NH3 \*

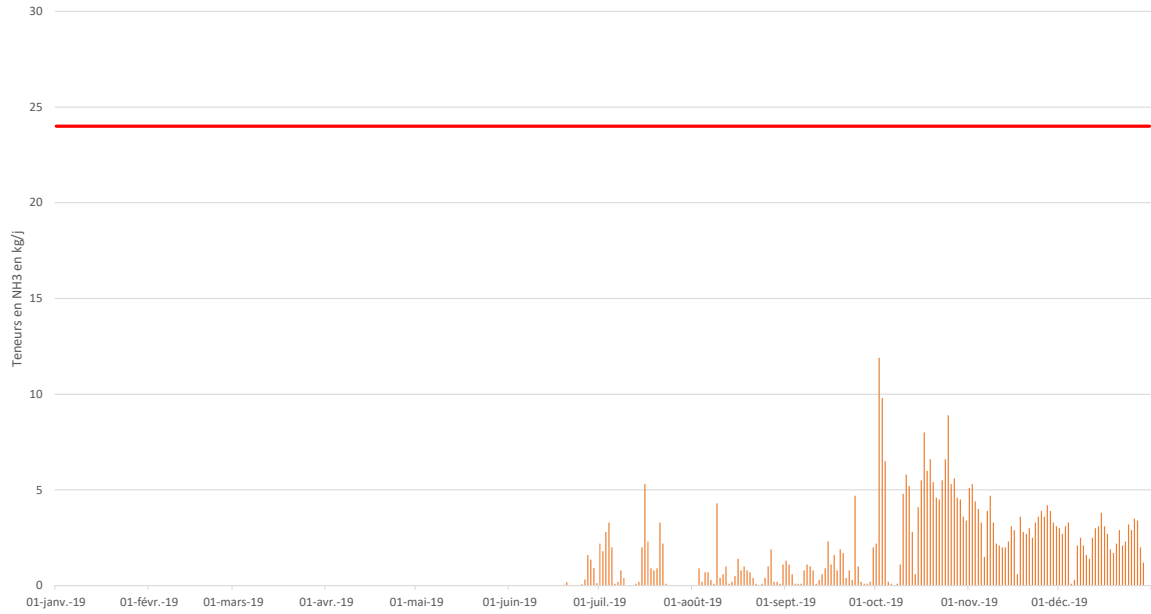

\* : ammoniac

flux jour    seuil réglementaire arrêté préfectoral flux jour